


МИОМЭКТОМИЯ

Миомы матки подлежат удалению, если наблюдаются дополнительные признаки, такие как кровотечение, некроз узла, быстрое увеличение размеров миомы, а также, если снижается репродуктивная функция.

После выполнения миомэктомии матка ушивается в два ряда. Операцию возможно выполнить лапароскопически.

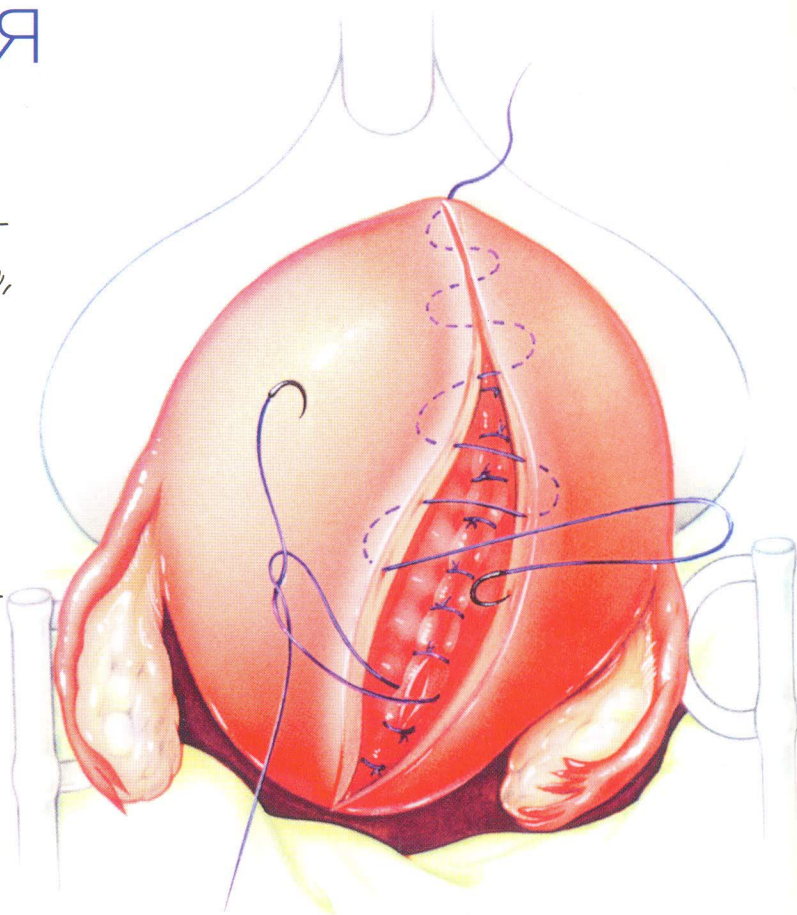

Требования к шовному материалу

Нить:

- рассасывающаяся монофиламентная или плетеная нить с покрытием (в зависимости от предпочтений хирурга);
- со средним сроком поддержки раны (до 3-х недель), учитывая быстрое рубцевание ткани матки;
- хорошее скольжение узла и возможность завязывания узла глубоко в ране;
- надежность узла;
- средний диаметр нити

Игла:

- прочная игла, которая не сломается и не погнет-ся во время манипуляций хирурга;
- с хорошей проникающей способностью, позволяющая контролировать место вкола;
- атравматичная

ЭТИКОН предлагает:

МОНОКРИЛ размеры от 2/0 до 0;
ВИКРИЛ размеры от 2/0 до 1;
колющая игла 1/2 круга, размеры от 20 до 40 мм.


Для надежного гемостаза ЭТИКОН предлагает:

Биполярные ножницы ПАУЭРСТАР, которые одновременно режут и коагулируют ткани;

Гемостатические рассасывающиеся материалы СЕРДЖИСЕЛ (на основе окисленной регенерированной целлюлозы)



ПАУЭРСТАР



СЕРДЖИСЕЛ

